

**ข้อมูลสถิติจำนวนสุขภัณฑ์ที่สามารถลดการใช้น้ำสำหรับโครงการก่อสร้างใหม่
และปรับปรุงอาคารเดิม ปี 2567**

ข้อมูลสถิติจำนวนสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ สำหรับอาคารที่สร้างขึ้นใหม่ปี 2567

ตารางสรุปจำนวนสุขภัณฑ์ที่สามารถลดการใช้น้ำ สำหรับโครงการก่อสร้างอาคาร ปี 2567

ลำดับ	ชื่อโครงการ	โถสุขภัณฑ์ แบบที่ 1 (ชุด)	โถสุขภัณฑ์ แบบที่ 2 (ชุด)	โถปัสสาวะ ชาย (ชุด)	ก๊อกอ่าง ล้างหน้า (ชุด)	ฝักบัว (ชุด)
1	งานก่อสร้างหอพักหญิง ๔ ชั้น (162 ยูนิต)	167	1	2	5	162
รวมจำนวน (ชุด)		167	1	2	5	162

หมายเหตุ :

- โถสุขภัณฑ์ แบบที่ 1 คือ โถสุขภัณฑ์ระบบชำระแบบ 2 ปุ่ม (Wash Down Dual Flush) ที่สามารถเลือกชำระแบบเบาหรือหนักว่าจะใช้น้ำน้อยหรือน้ำมากได้ตามต้องการ เป็นการออกแบบให้สามารถลดการใช้น้ำ
- โถสุขภัณฑ์ แบบที่ 2 คือ โถสุขภัณฑ์ที่ใช้น้ำในการชำระล้างต่อครั้ง ไม่เกิน 6 ลิตร
- โถปัสสาวะชาย ระบบฟลักซ์, ก๊อกน้ำและฝักบัว ที่มีปริมาตรการใช้ไม่เกิน 6 ลิตร/นาที
- ก๊อกน้ำแบบระบบอัตโนมัติ ซึ่งสามารถควบคุมปริมาณการน้ำได้

ข้อมูลสถิติจำนวนสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ สำหรับอาคารเดิมที่ปรับปรุงในรอบปี 2567

ตารางสรุปจำนวนสุขภัณฑ์ที่สามารถลดการใช้น้ำ สำหรับการปรับปรุงอาคารเดิม ปี 2567

ลำดับ	ชื่อโครงการ	โถสุขภัณฑ์ แบบที่ 1 (ชุด)	โถสุขภัณฑ์ แบบที่ 2 (ชุด)	โถปัสสาวะ ชาย (ชุด)	ก๊อกอ่าง ล้างหน้า (ชุด)	ฝักบัว (ชุด)
1	งานปรับปรุงสโมสรนักศึกษาและลานกิจกรรม อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	3	2	-	-
2	เปลี่ยนโถสุขภัณฑ์เรือนพยาบาล	2	-	-	-	-
3	เปลี่ยนโถสุขภัณฑ์อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ (อาคาร ๙)	-	1	-	-	-
4	งานปรับปรุงห้องนํ้านักศึกษาชาย ชั้น 1-2 อาคารคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	4	-	4	-	-
รวมจำนวน (ชุด)		6	4	6	0	0

หมายเหตุ :

- โถสุขภัณฑ์ แบบที่ 1 คือ โถสุขภัณฑ์ระบบชำระแบบ 2 ปุ่ม (Wash Down Dual Flush) ที่สามารถเลือกชำระแบบเบาหรือหนักว่าจะใช้น้ำน้อยหรือน้ำมากได้ตามต้องการ เป็นการออกแบบให้สามารถลดการใช้น้ำ
- โถสุขภัณฑ์ แบบที่ 2 คือ โถสุขภัณฑ์ที่ใช้น้ำในการชำระล้างต่อครั้ง ไม่เกิน 6 ลิตร
- โถปัสสาวะชาย ระบบฟลักซ์, ก๊อกน้ำและฝักบัว ที่มีปริมาตรการใช้ไม่เกิน 6 ลิตร/นาที
- ก๊อกน้ำแบบระบบอัตโนมัติ ซึ่งสามารถควบคุมปริมาณการน้ำได้

ตัวอย่างภาพถ่ายสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ช่วยลดการใช้น้ำ

1. สำหรับอาคารก่อสร้างใหม่ให้พิจารณาเลือกใช้สุขภัณฑ์ ที่ลดการใช้น้ำ ดังนี้ โครงการก่อสร้างหอพักหญิง ๔ ชั้น (162 ยูนิต)



1.1 ห้องน้ำผู้พิการ เลือกใช้โถสุขภัณฑ์ที่ใช้น้ำในการชำระล้างต่อครั้ง ไม่เกิน 6 ลิตร โดยสุขภัณฑ์ที่เลือกใช้น้ำในการชำระล้าง 4.8 ลิตรต่อครั้ง

1.2 ห้องน้ำ เลือกใช้โถสุขภัณฑ์ที่ใช้น้ำในการชำระล้างต่อครั้ง ไม่เกิน 6 ลิตร

1.3 ระบบชำระแบบ 2 ปุ่ม (Wash Down Dual Flush)
โดยสุขภัณฑ์ที่เลือกใช้น้ำในการชำระล้าง 3/4.5 ลิตรต่อครั้ง

1.4 โถปัสสาวะ ระบบพลัซเลือกที่มีปริมาตรการใช้น้ำไม่เกิน 6 ลิตร/นาที่ โดยเลือกใช้น้ำในการชำระล้าง 3 ลิตรต่อครั้ง

1. สำหรับอาคารก่อสร้างใหม่ให้พิจารณาเลือกใช้สุขภัณฑ์ ที่ลดการใช้น้ำ ดังนี้ โครงการก่อสร้างหอพักหญิง ๔ ชั้น (162 ยูนิต) (ต่อ)




1.5 ก๊อกน้ำที่มีปริมาณการใช้น้ำไม่เกิน 6 ลิตร/นาที



1.6 ฝักบัวปริมาณการใช้น้ำไม่เกิน 6 ลิตร/นาที

2. สำหรับอาคารเดิมให้พิจารณาปรับปรุงโดยการเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ลดการใช้น้ำทดแทนของเดิม ดังนี้ โครงการงานปรับปรุงสโมสรนักศึกษาและลานกิจกรรม อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, โครงการงานปรับปรุงห้องน้ำนักศึกษาชายชั้น 1-2 อาคารคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, งานเปลี่ยนโถสุขภัณฑ์อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ (อาคาร ๙) และงานเปลี่ยนโถสุขภัณฑ์เรือนพยาบาล

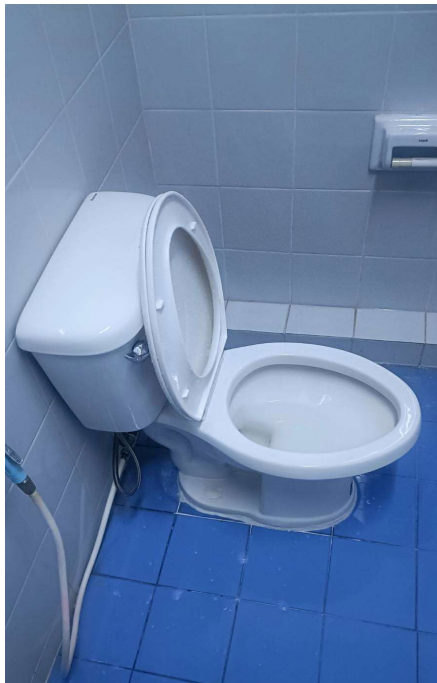

2.1 ห้องน้ำ เลือกใช้โถสุขภัณฑ์ที่ใช้น้ำในการชำระล้างต่อครั้ง ไม่เกิน 6 ลิตร
โดยสุขภัณฑ์ที่เลือกใช้น้ำในการชำระล้าง 4.8 ลิตรต่อครั้ง

2.1 ระบบชำระแบบ 2 ปุ่ม (Wash Down Dual Flush)
โดยสุขภัณฑ์ที่เลือกใช้น้ำในการชำระล้าง 3/4.5 ลิตรต่อครั้ง

1.4 โถปัสสาวะ ระบบฟลักซ์เลือกที่มีปริมาตรการใช้น้ำ
ไม่เกิน 6 ลิตร/นาทิต
โดยเลือกใช้น้ำในการชำระล้าง 3 ลิตรต่อครั้ง